




Kuvaaja 1. Jatkuvatoiminen kokonais-VOC mittaus, Ekelund sali (S 090) (PE 1045)

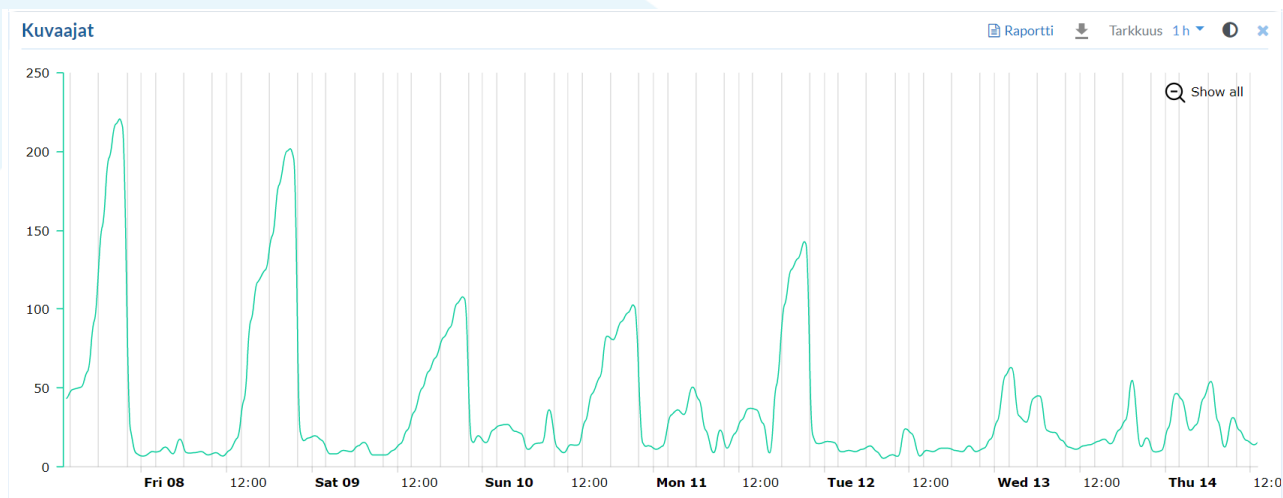


Kuvaaja 2. Jatkuvatoiminen kokonais-VOC mittaus, hallintokäytävä (S 095) (PE 1058) (GW 1017L)

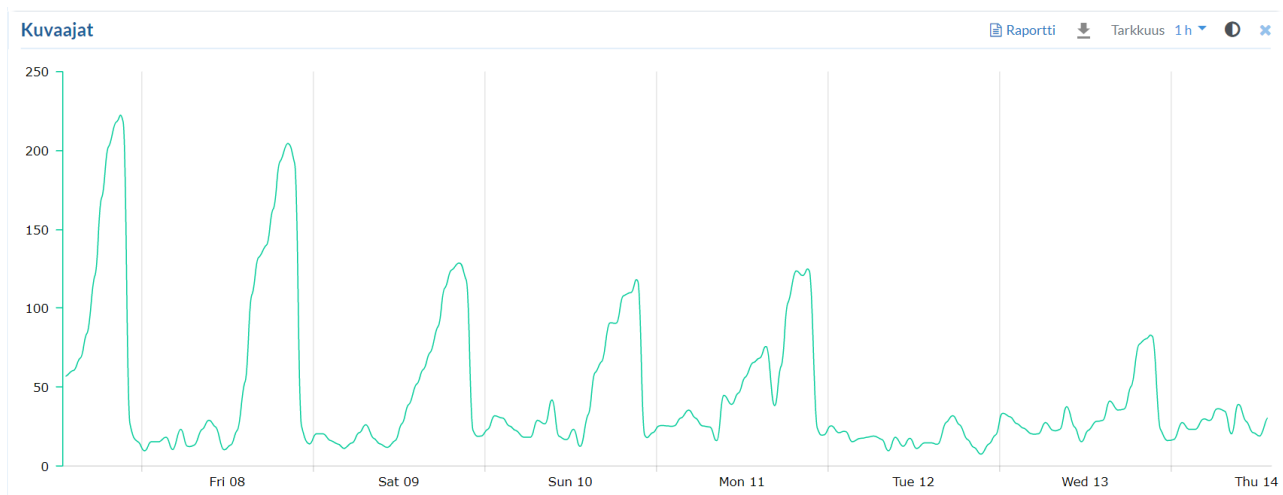


Kuvaaja 3. Jatkuvatoiminen kokonais-VOC mittaus, luokka 016A (S 276) (PE1047)

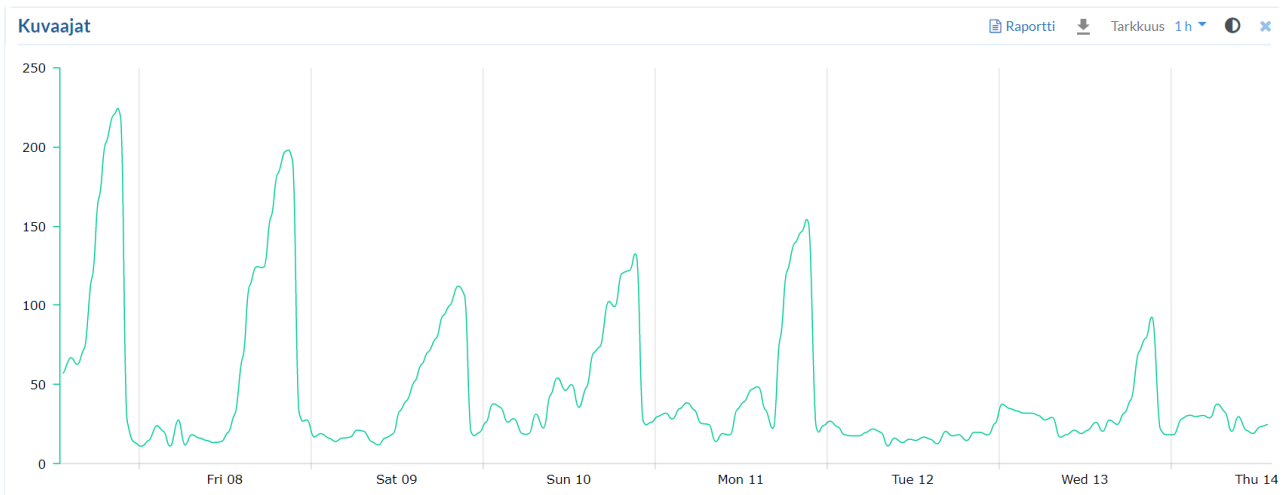


Kuvaaja 4. Jatkuvatoinen kokonais-VOC mittaus, luokka 106 (S 033) (PE 1040)

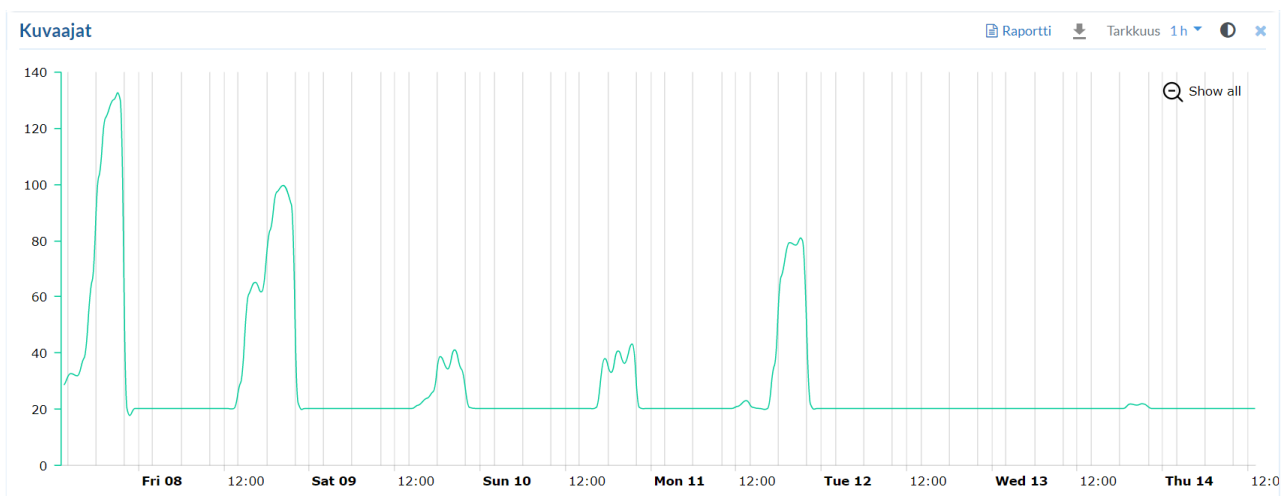


Kuvaaja 5. Jatkuvatoinen kokonais-VOC mittaus, luokka 207 (S 294) (PE 1044) (GW 1015L)

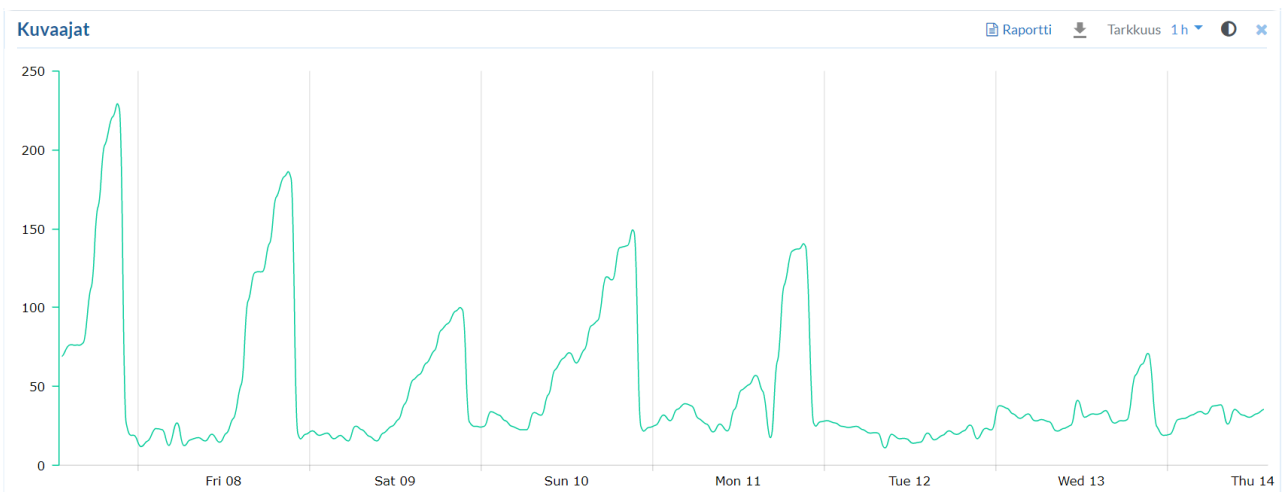


Kuvaaja 6. Jatkuvatoinen kokonais-VOC mittaus, luokka 215 (S 272) (PE1048)

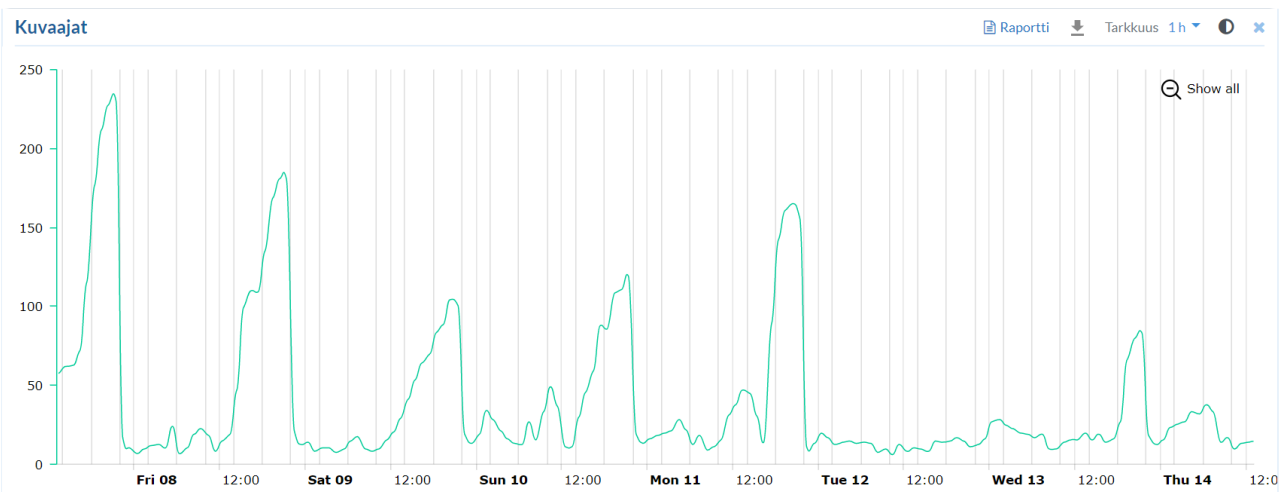


Kuvaaja 7. Jatkuvatoininen kokonais-VOC mittaus, Luokka 224 (S 158) (PE 1059)

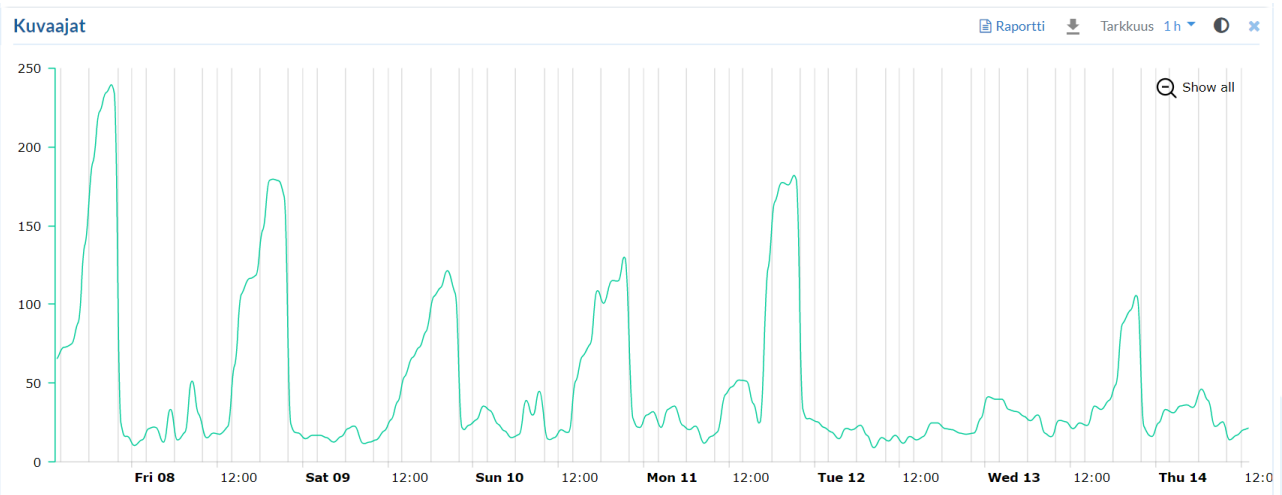


Kuvaaja 8. Jatkuvatoininen kokonais-VOC mittaus, luokka 310 (S 265) (PE1064) (GW 1016L)

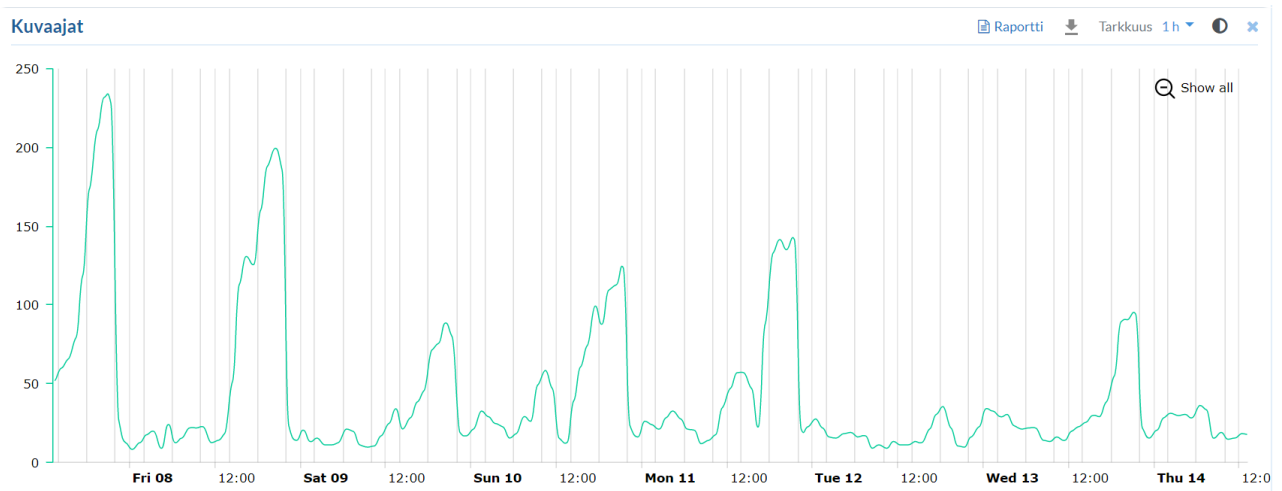

Kuvaaja 9. Jatkuvatoininen kokonais-VOC mittaus, Ruokasali (S 006) (PE1046)

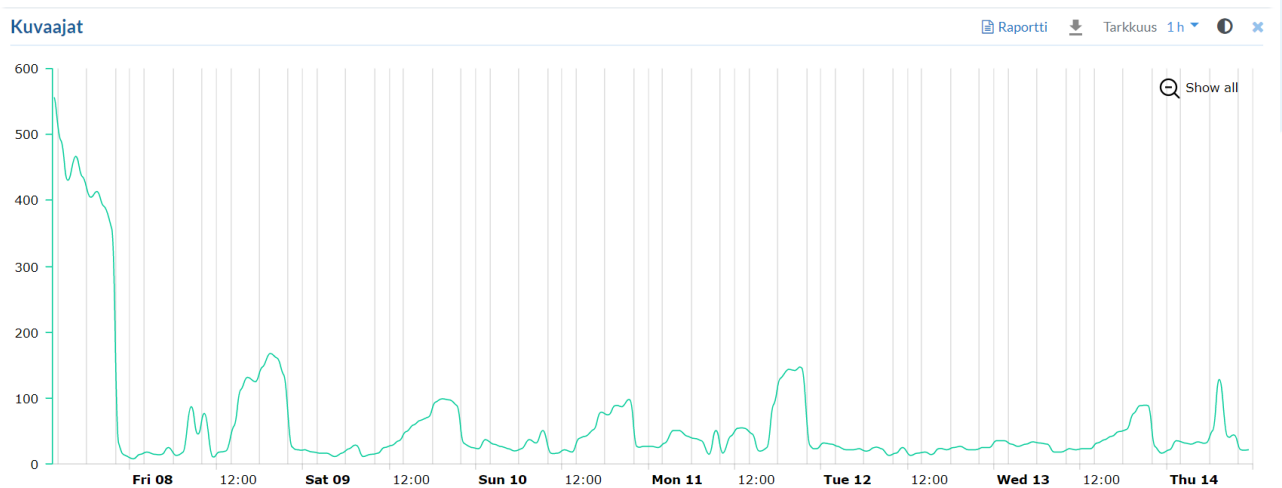

Kuvaaja 10. Jatkuvatoinen kokonais-VOC mittaus, luokka 134, S 024 (PE 725)

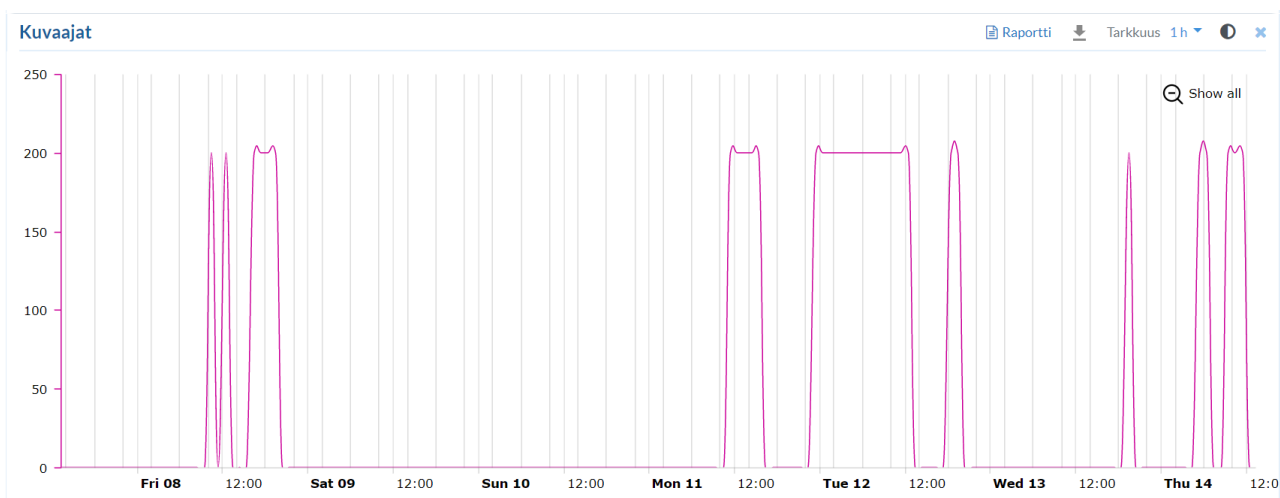

Kuvaaja 11. Jatkuvatoinen kokonais-VOC mittaus, luokka 135, S 026 (PE 715)



Kuvaaja 12. Jatkuvatoinen kokonais-VOC mittaus, opettajainhuone 138, S 041 (PE 720)

